


RZUT KOTŁOWNI GAZOWEJ

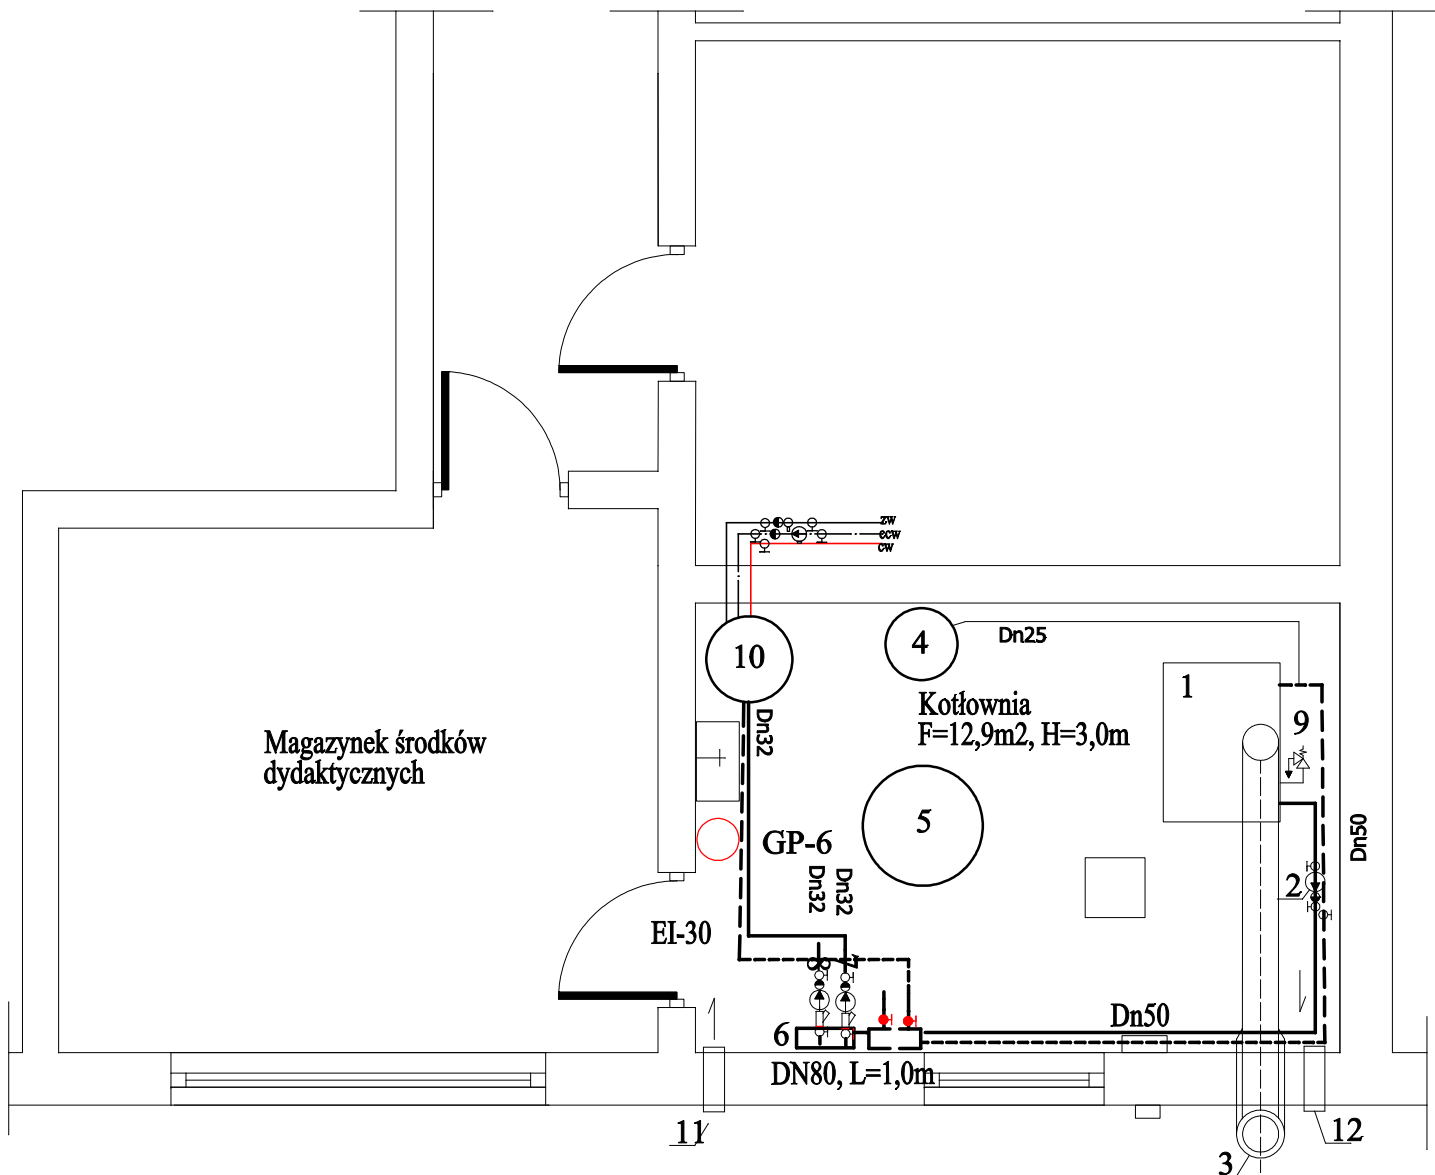

- 1-KOCIOŁ NA GAZ ZIEMNY O MOCY 60KW
NP.PROD. BUDERUS G234X, STEROWNIK LOGOMATIC R2107M
- 2-POMPA KOTŁOWA WIŁO TOP S 30/4, 1X230V
- 3-KOMIN DWUPŁASZCZOWY ZE STALI KWASOODPORNEJ O
ŚREDN.250mm, MOCOWANY DO ŚCIANY, WYSOK.12,0m
- 4-NACZYNIĘ WZBIORCZE PRZEPONOWE REFLEX N100
- 5-STUDZIENKA SCHŁADZAJĄCA Z KRĘGÓW BET.DN800,H=0,5M
- 6-ROZDZIELACZE DN80mm, L=1,0m
- 7-POMPA ŁADUJĄCA CIEPŁEJ WODY WIŁO Z15
- 8-POMPA OBIEGU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO WIŁO TOP E30/10
- 9-ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 3/4", 3,0 BAR
- 10-ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY O POJ.200L BUDERUS TYP LOGALUX
SU-200
- 11-KRATKA NAWIEWNA 25X20 cm, DOLNA KRAWĘDŹ KRATKI MAX.
30 cm NAD POSADZKĄ
- 12-KRATKA WYWIEWNA 25X10 cm UMIESZCZONA POD STROPEM
POMIESZCZENIA

Rysunek	RZUT KOTŁOWNI GAZOWEJ		
Obiekt	BUDYNEK WARSZTATOWY NAPRAWY SAMOCHODÓW		
Lokalizacja	21–300 Radzyn Podlaski ul.Budowlanych, działka nr 6		
Inwestor	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM.J.PAWŁA II 21–300 RADZYN PODL. UL. SIKORSKIEGO 15		
Specjalno??	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Monika Jarosz–Hadam	LUB/0226/PWOS/07 specj. inst. i sieci sanit.	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Mirosław Hadam	LUB/0225/PWOS/07 specj. inst. i sieci sanit.	
Branża	Data	Skala	Nr Rys.
Sanitarna	IV.2012 r.	1:50	4