


SCHEMAT KOTŁOWNI

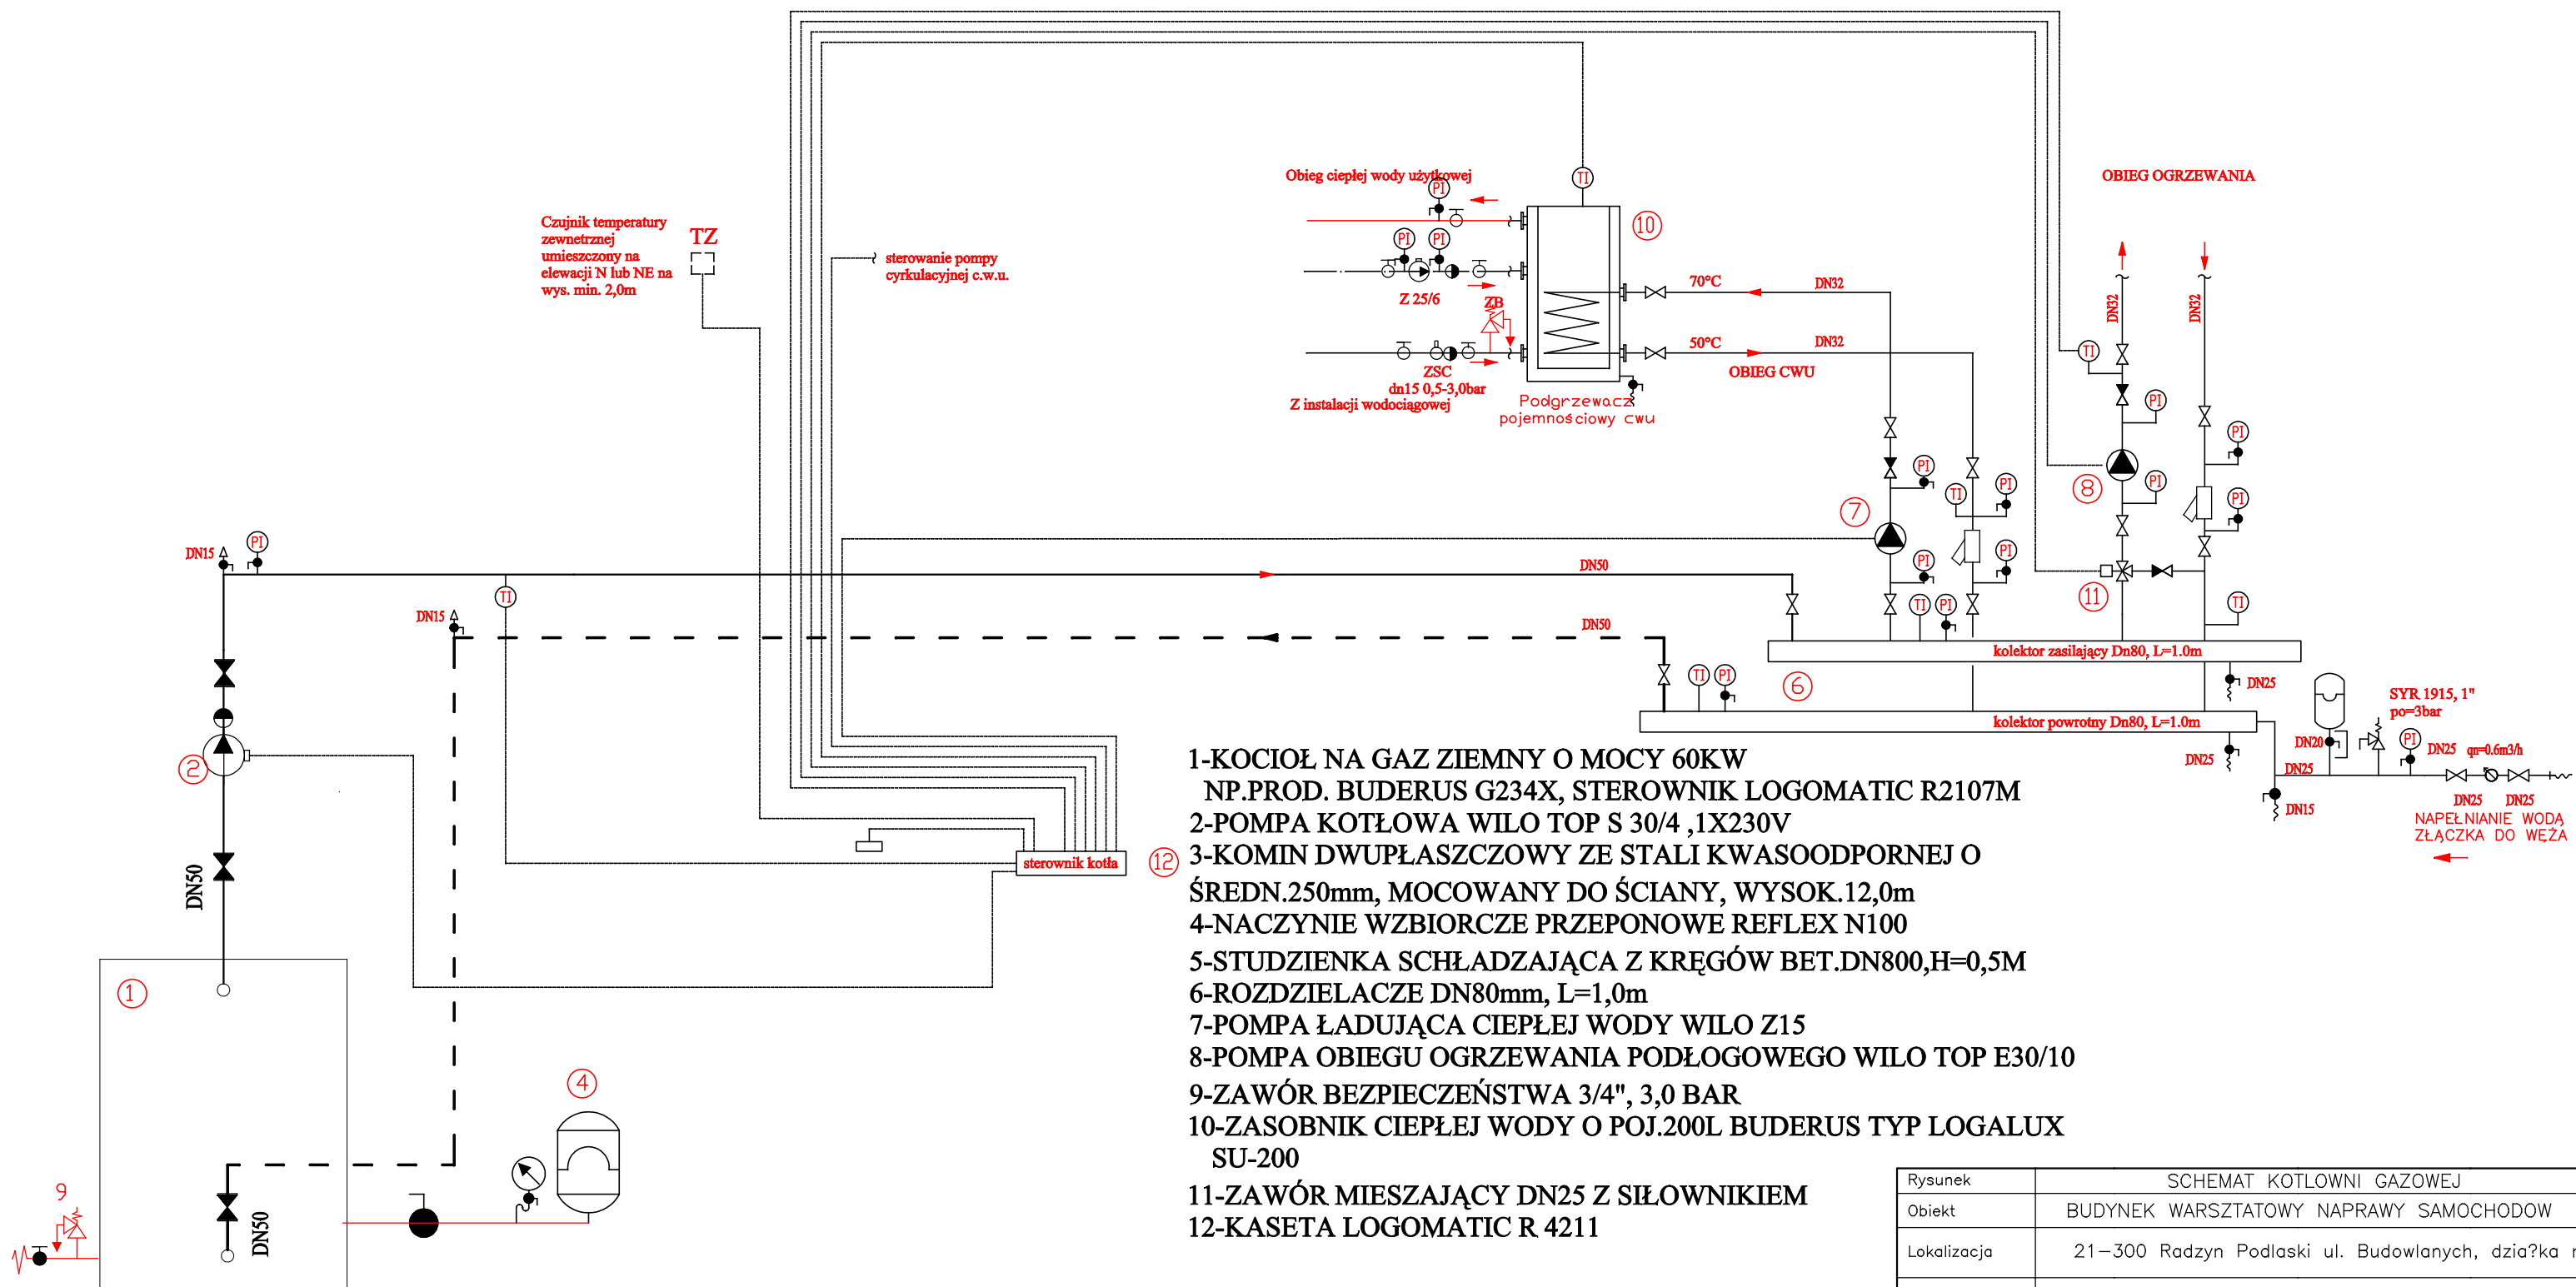

- 1-KOCIOŁ NA GAZ ZIEMNY O MOCY 60KW
NP.PROD. BUDERUS G234X, STEROWNIK LOGOMATIC R2107M
- 2-POMPA KOTŁOWA WIŁO TOP S 30/4 ,1X230V
- 3-KOMIN DWUPŁASZCZOWY ZE STALI KWASOODPORNEJ O
ŚREDN.250mm, MOCOWANY DO ŚCIANY, WYSOK.12,0m
- 4-NACZYNNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE REFLEX N100
- 5-STUDZIENKA SCHŁADZAJĄCA Z KRĘGÓW BET.DN800,H=0,5M
- 6-ROZDZIELACZE DN80mm, L=1,0m
- 7-POMPA ŁADUJĄCA CIEPŁEJ WODY WIŁO Z15
- 8-POMPA OBIEGU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO WIŁO TOP E30/10
- 9-ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 3/4", 3,0 BAR
- 10-ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY O POJ.200L BUDERUS TYP LOGALUX
SU-200
- 11-ZAWÓR MIESZAJĄCY DN25 Z SIŁOWNIKIEM
- 12-KASETA LOGOMATIC R 4211

Rysunek	SCHEMAT KOTLOWNI GAZOWEJ		
Obiekt	BUDYNEK WARSZTATOWY NAPRAWY SAMOCHODOW		
Lokalizacja	21-300 Radzyn Podlaski ul. Budowlanych, działka nr 1		
Inwestor	ZESPOL SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH IM.J.PAWLA 21-300 RADZYN PODL. UL. SIKORSKIEGO 15		
Specjalno??	Imi? i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
PROJEKTANT	mgr in?. Monika Jarosz-Hadam	LUB/0226/PWOS/07 specj. inst.i sieci sanit.	
SPRAWDZAJ?CY	mgr in?. Miros?aw Hadam	LUB/0225/PWOS/07 specj. inst.i sieci sanit.	
Bran?a	Data	Skala	Nr Rys.
Sanitarna	IV.2012 r.	----	5